


## OZNACZENIA

- 1** Projektowany zestaw wodomierzowy
  - wodomierz skrzydełkowy WS 3,5 m<sup>3</sup>/h DN 25mm
  - 3 zawory odcinające DN 25 mm
  - zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN 25mm
- 2** Nawiertka wodociągowa NWZ/PE PN10 DN110/40

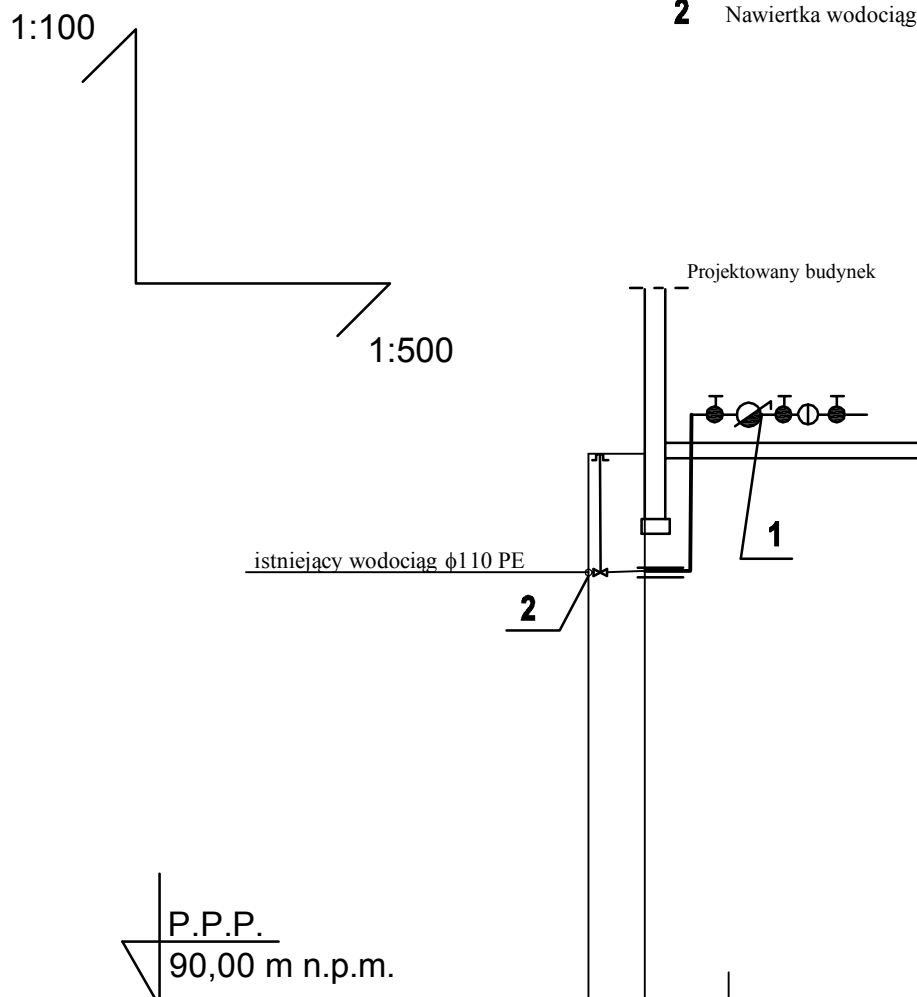

Rzędne terenu istn. [m]	97,90	97,90
Rzędne osi rurociągu [m]	96,20	96,22
Głębokości [m]	1,70	1,68
Spadki, długości	L=4,0m	F=5,0‰
Średnice, materiał rur	Rura PE PN10 Ø40 x 3,7	
Odległości	0,00	4,00
Odległości między studzienkami	4,0	
Oznaczenia	W1	

TREŚĆ RYSUNKU	INWESTOR		BUDOWA - ADRES	Nr. rys.
	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo			
BRANŻA	SANITARNIA		Nr. UPR.	Skala
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.		
INSTALACJI WOD.-KAN.	mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz	JAN-IV/8346/ 148/TO87		I : 500/100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Barbara Tesarz	JAN-IV/8346/ 28/TO87		
Data opracowania	grudzień 2010 r.			